

**АКТ**  
**подготовки и проведения тренировки по эвакуации учащихся и работников**  
**МБОУ СОШ п. Красноярка**

01.06.2023 г.

Место проведения: территория МБОУ СОШ п. Красноярка

Во исполнение требований Правил противопожарного режима в Российской Федерации (ППР), в целях соблюдения противопожарного режима на объекте, проведена тренировка по эвакуации учащихся и работников МБОУ СОШ п. Красноярка

Мероприятие проводилось в соответствии с утвержденным планом проведения тренировки, включающим в себя пять этапов.

В период трех подготовительных этапов проводились теоретические и практические занятия со всем категориями обучающихся и сотрудников, проверка систем автоматической противопожарной защиты объекта.

На четвертом этапе тренировки было имитирована попытка проникновения в здание школы постороннего лица, пресечение попытки проникновения работником охраны, возникновение очага возгорания в помещении тамбура главного входа.

Возникновение очага возгорания было обнаружено работником охраны, который передал сообщение о задымлении руководству школы.

В 09 ч.00 мин. сотрудником охраны включена система оповещения, организовано открытие запасных эвакуационных выходов, сообщено в ближайшую пожарную охрану место, время, адрес возникновения пожара.

В 09 ч.00 мин. 15 сек. директором МБОУ СОШ дано указание дежурному электрику — отключить общее электроснабжение.

В 09 ч. 00 мин. 30 сек. Начата общая эвакуация с объекта.

В 09 ч.01 мин.45 сек. работники МБОУ СОШ приступили к тушению условного пожара имеющимися средствами пожаротушения.


В 09 ч.03 мин. 30сек. Эвакуация завершена.

В 10 ч. 05 мин. 00 сек. Эвакуация была завершена общим построением во дворе МБОУ СОШ. В эвакуации задействовано 55 человек.

Руководителем тренировки подведены итоги подготовки и проведения эвакуации людей и тушения условного пожара.

Руководителем учреждения отмечено, что тренировка в целом прошла положительно, система АПС сработала нормально, цели и задачи тренировки достигнуты.

Директор  
МБОУ СОШ п. Красноярка

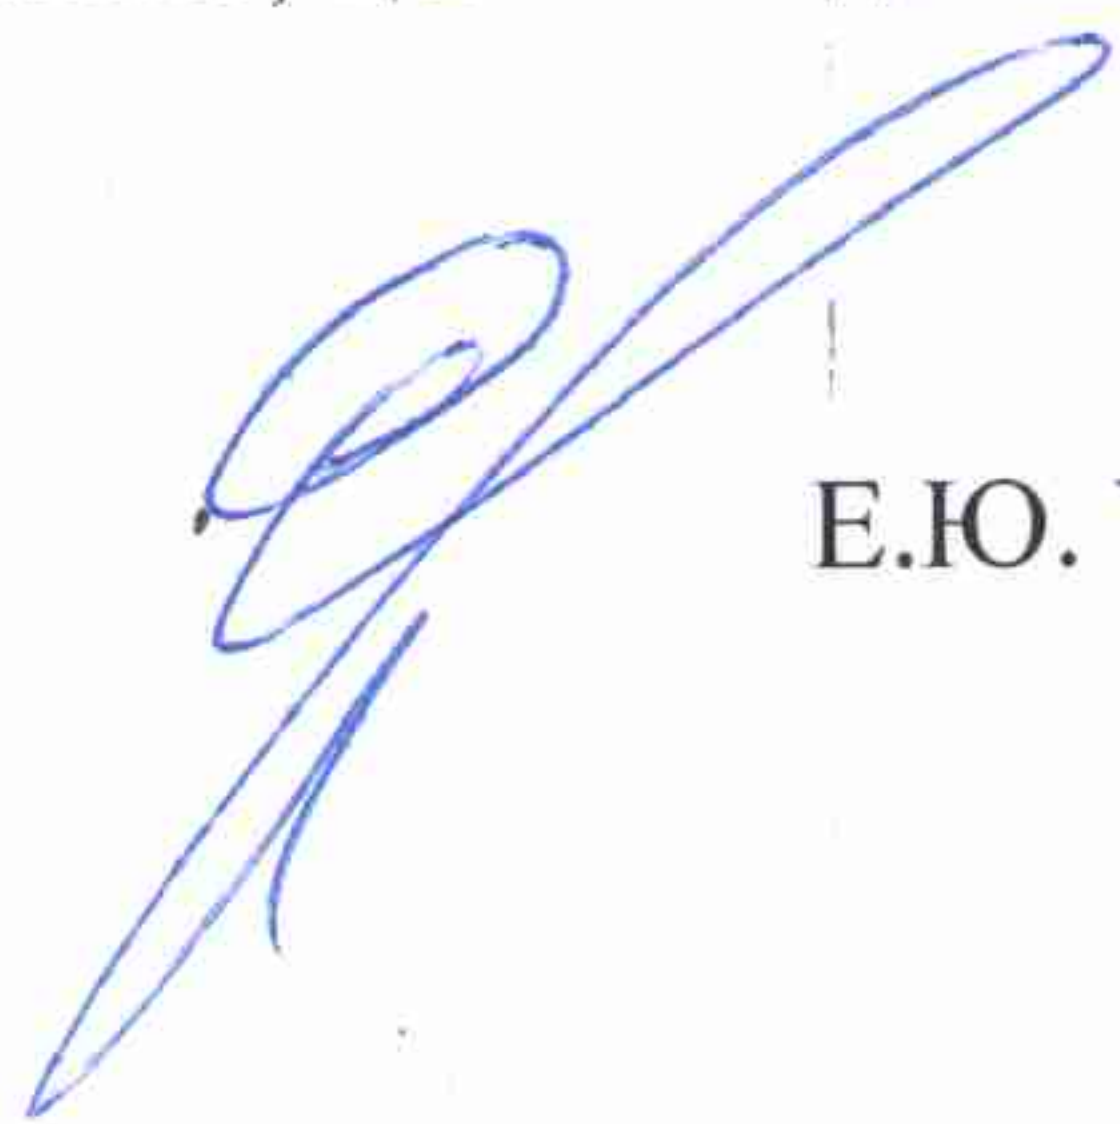

Е.Ю. Уланов